


Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-2Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение А×В = 500×600 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН120; без защиты от кражи электропривода; с одним переходником на круглое сечение Ø500 мм; исполнение по параметрам потока рабочей среды стандартное; без монтажной рамы:

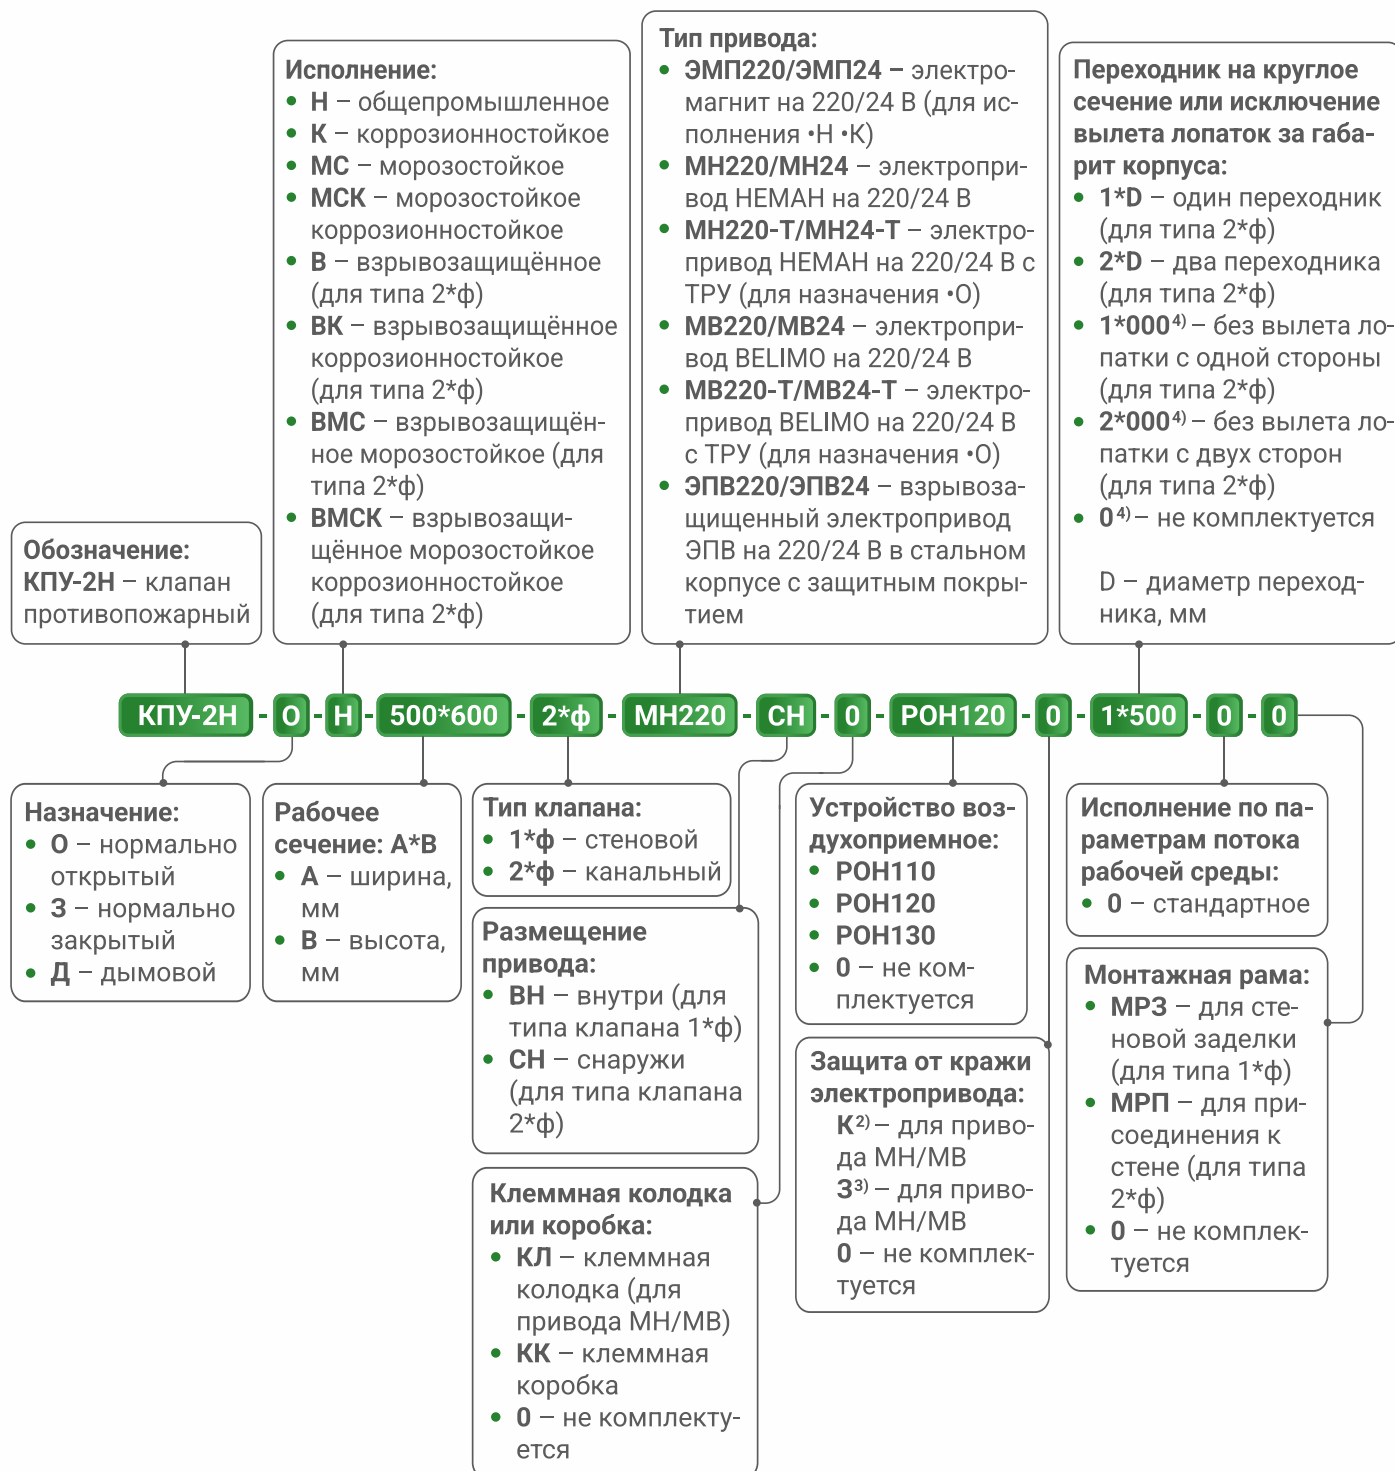

2) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.

3) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приёмо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.


4) При заказе переходника на круглое сечение (1*Д/2*Д) и (или) РОН110/120/130 исполнение 1*000/2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный высокодинамичный КПУ®-2Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение А×В = 500×600 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН120; без защиты от кражи электропривода; один переходник на круглое сечение Ø500 мм; исполнение по параметрам потока рабочей среды – ВД; без монтажной рамы.

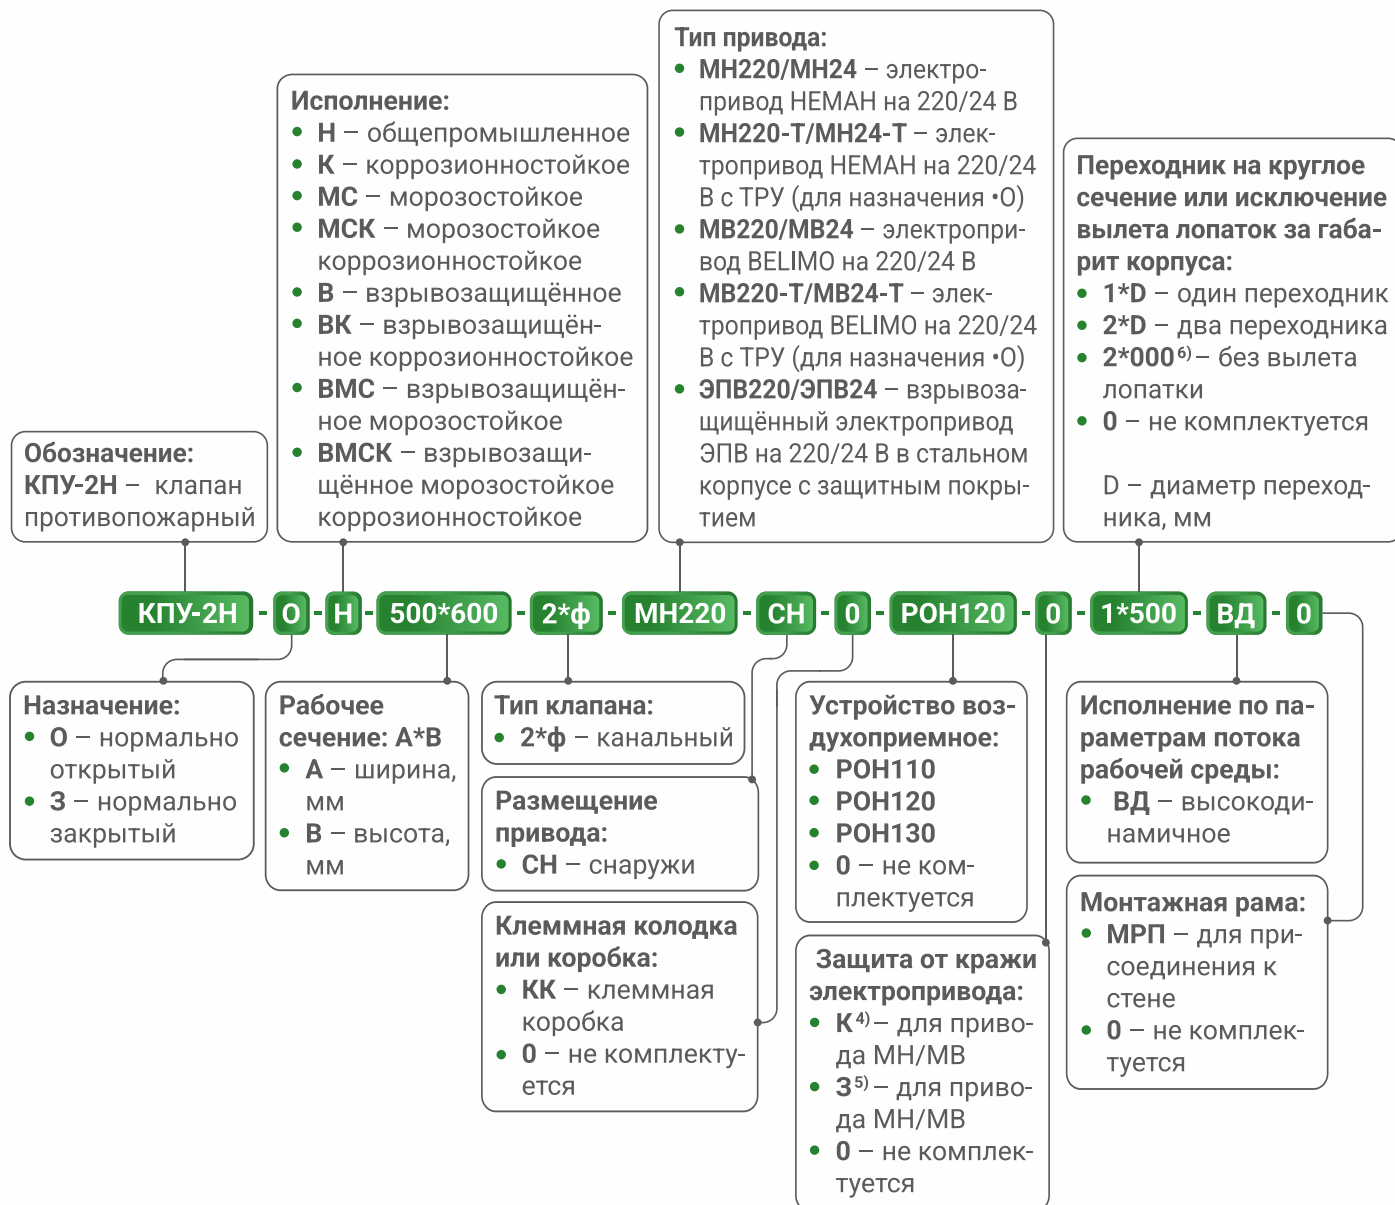

4) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.

5) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приёмо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.

6) При заказе переходника на круглое сечение (1*Д/2*Д) и (или) РОН110/120/130 исполнение 2*000 выполняется по умолчанию.


Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.



Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-ДД; электропривод с пружинным возвратом; исполнение общепромышленное; рабочее сечение А×В = 500×600 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН130; с защитой от кражи электропривода К; с одним переходником на круглое сечение Ø400 мм; исполнение по параметрам потока рабочей среды – стандартное; без монтажной рамы.

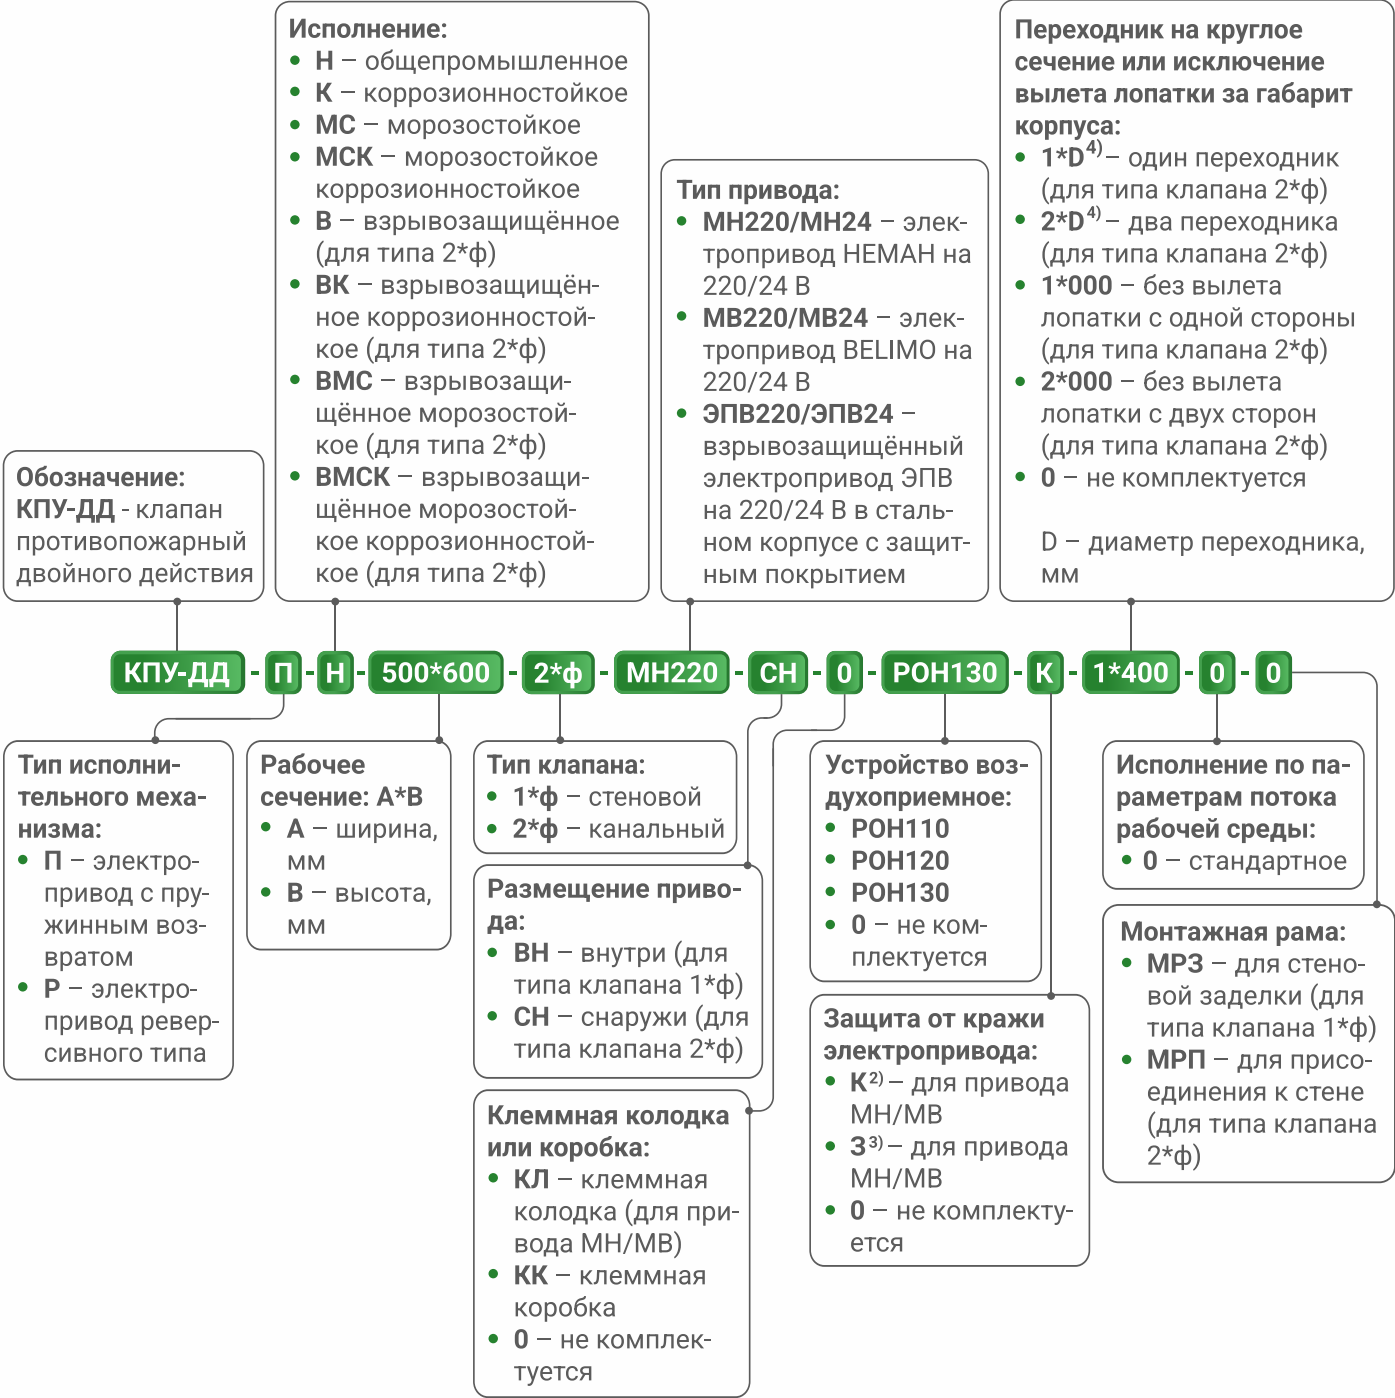

2) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
3) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемосдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
4) При заказе переходника 1* D /2* D и (или) РОН110/120/130 исключение вылета лопаток за габарит корпуса 1*000/2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-1Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение D = 500 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН110; без защиты от кражи электропривода; исключение вылета лопатки за габарит корпуса 2*000 выполняется по умолчанию; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы.




3) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
4) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
5) При заказе РОН110 исключение вылета лопатки за габарит корпуса 2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-2Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение D = 500 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без РОН110; без защиты от кражи электропривода; с исключением вылета лопатки за габарит корпуса 1*000; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы.

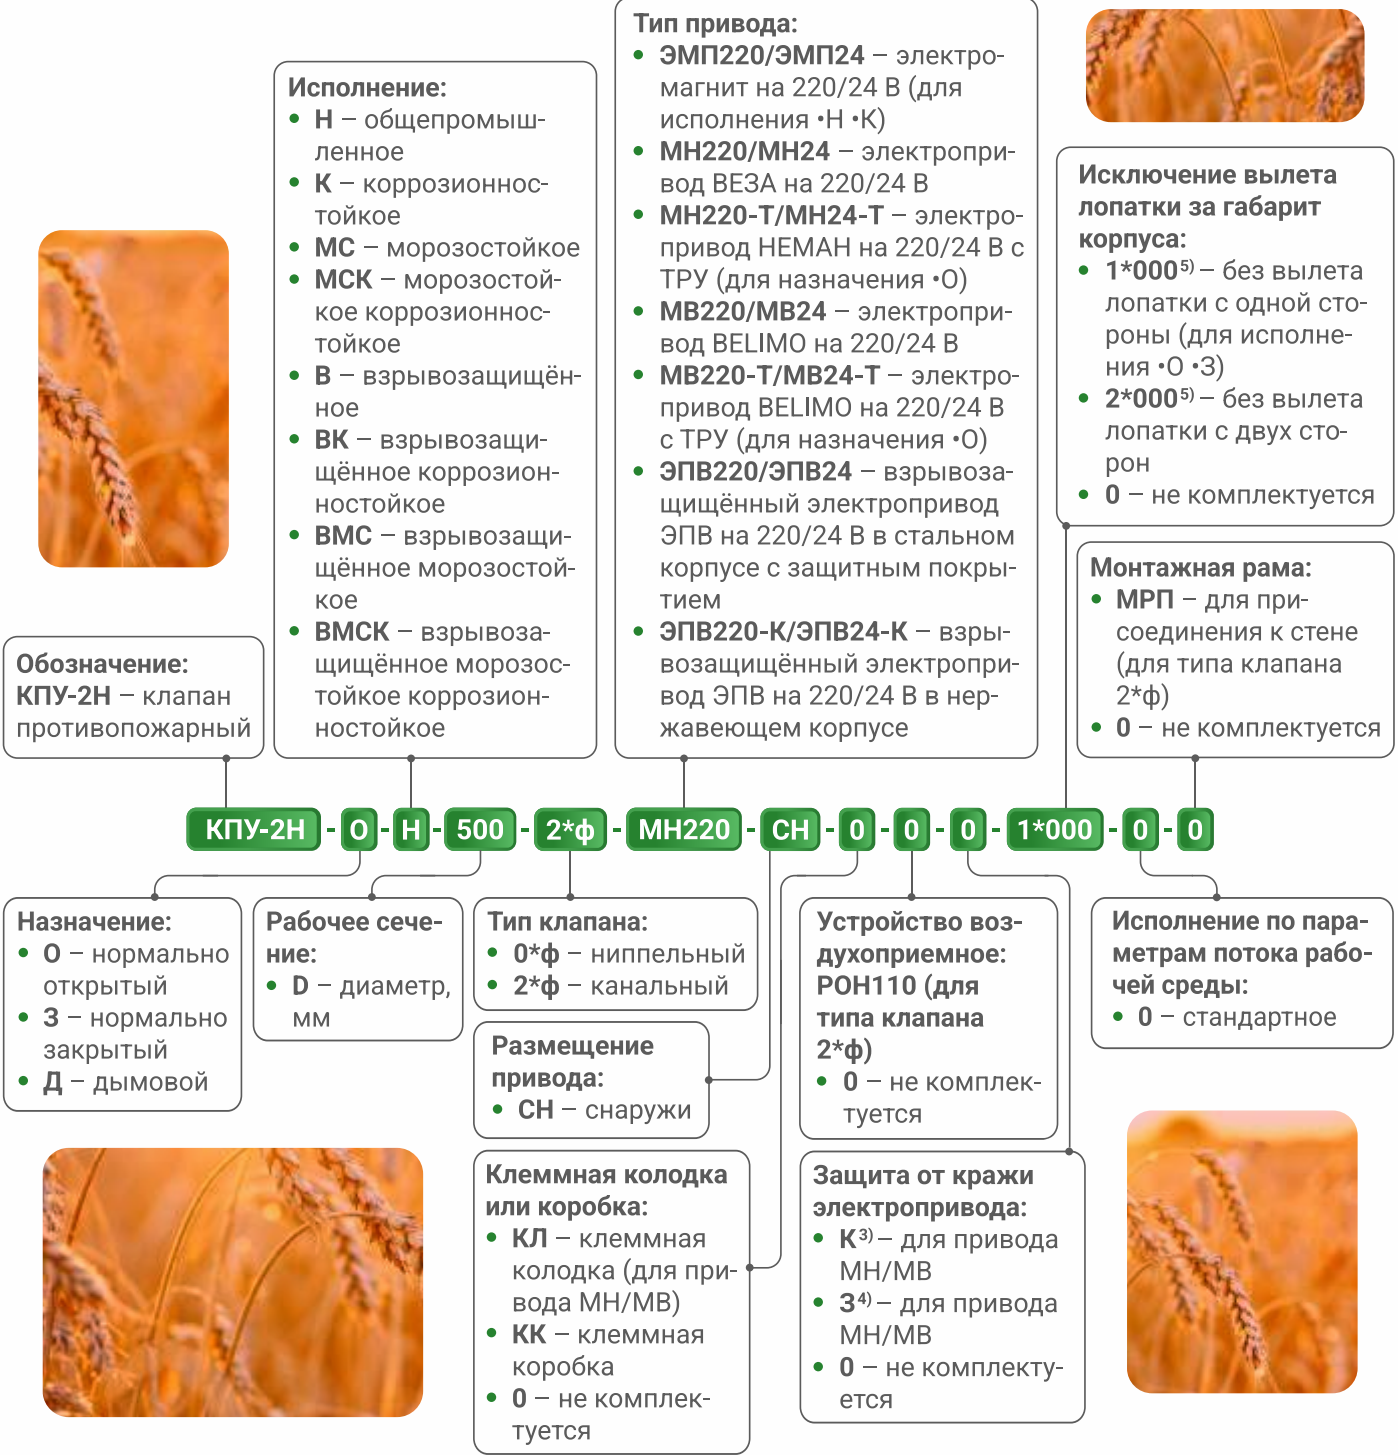


3) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
4) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
5) При заказе РОН110 исключение вылета лопатки за габарит корпуса 1*000/2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный двойного действия КПУ®-ДД; исполнительный механизм П; исполнение общепромышленное; рабочее сечение D = 500 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН110; с защитой от кражи электропривода К; исключение вылета лопатки 2*000 выполняется по умолчанию; исполнение по параметрам потока рабочей среды – стандартное; без монтажной рамы.

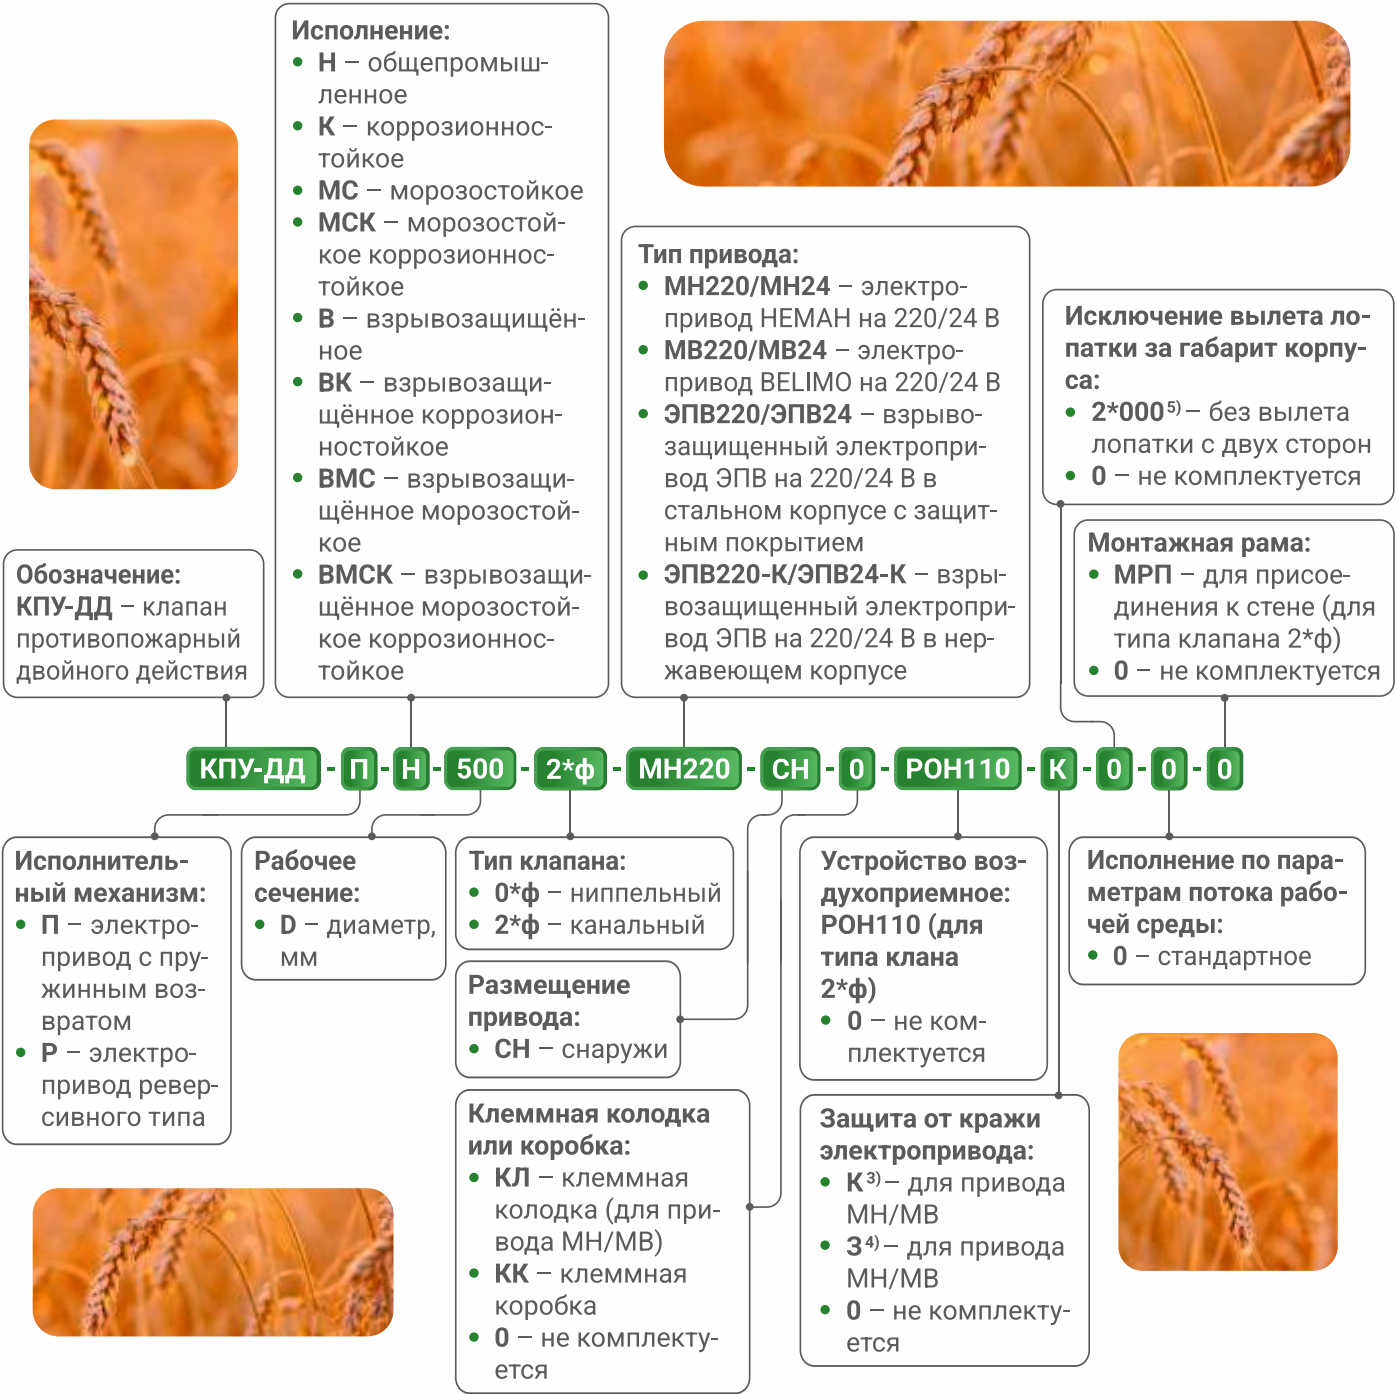

3) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
4) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
5) При заказе РОН110 исключение вылета лопатки за габарит корпуса со стороны решетки выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.